

АКТ
об осуществлении технологического присоединения

№ 693

от 28.11.2019

Настоящий акт составлен Закрытым акционерным обществом «Электросетьэксплуатация» именуемым в дальнейшем сетевой организацией, в лице Генерального директора Кретова А.А. действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товариществом собственников недвижимости "Юбилейный", именуемым в дальнейшем заявителем, в лице Председателя правления Деминой Е.Ю., действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемыми сторонами. Стороны оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем.

1. Сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения

от 25.02.2016 № 731-2015-ТП в полном объеме на сумму 66 559,32

шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят

(девять) рублей 32 копейки, в том числе

НДС 11 093,22 (одиннадцать тысяч девяносто три) рубля 22 копеек

Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям от 13.12.2018 N 731-1.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) сторон находятся по адресу: ТСН, Московская область, Богородский городской округ, г. Электроугли, северо-западнее микрорайона Вишняковские дачи.

Акт о выполнении технических условий от 27.11.2019 N 379.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность (всего) 330 кВт, в том числе:

максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 282 кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность 48 кВт;

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов --- кВА.

Категория надежности электроснабжения: I - 0 кВт;

II - 0 кВт;

III - 330 кВт.

2. Перечень точек присоединения:

N	Источник питания	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg φ)
1	ВЛ-0,4кВ от МТП-715	РУ-0,4 кВ МТП-715	0,4	330	---	-
						-
						-
						-
В том числе опосредованно присоединенные						

С.Б.

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств)	Описание границ эксплуатационной ответственности сторон
Контакты кабельных наконечников в РУ-0,4 кВ МТП-715 в месте подключения КЛ-0,4 кВ направлением на ВРШ-0,4кВ ТСН	Контакты кабельных наконечников в РУ-0,4 кВ МТП-715 в месте подключения КЛ-0,4 кВ направлением на ВРШ-0,4кВ ТСН

3. У сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
РУ-0,4 кВ МТП-715	КЛ-0,4 кВ от МТП-715 до ВРШ-0,4кВ ТСН

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя
РУ-0,4 кВ КТП-715	КЛ-0,4 кВ от МТП-715 до ВРШ-0,4кВ ТСН


4. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики: **автоматические выключатели ВА-250 и 200А в ВРШ-0,4кВ МТП-715.**

6. Автономный резервный источник питания: -

7. Прочие сведения: -.

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.

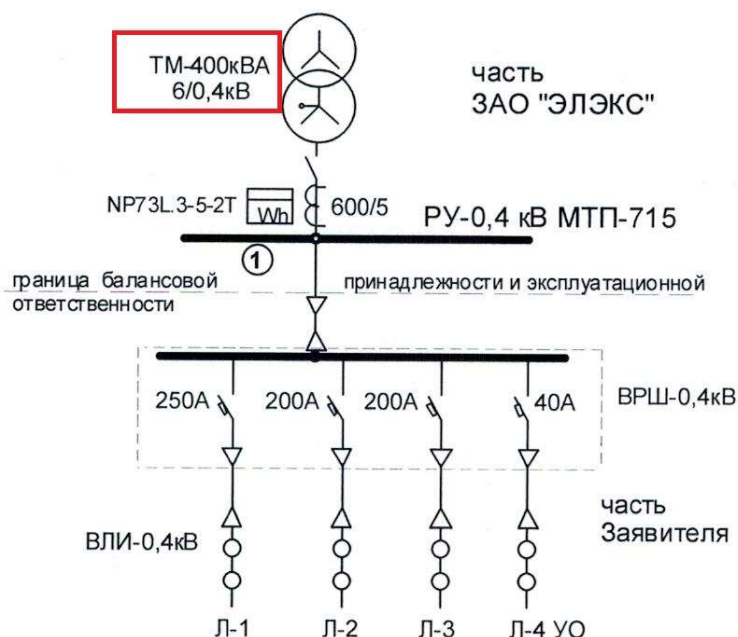

Прочее: -

9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами. Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организации не имеет.

Подписи сторон

Генеральный директор ЗАО «ЭЛЭКС»

(должность)

/Кретов А.А./

Подпись (Ф.И.О.)

Председатель правления

ТСН «Юбилейный»

(должность)

/Демина Е.Ю./

Подпись (Ф.И.О.)

